
Domekt CF 700 F C6M

Maksymalny strumień powietrza (m^3/h)	706
Maksymalny strumień powietrza (l/s)	196
Znamionowy przepływ powietrza (m^3/s)	0,14
Znamionowa różnica ciśnienia (Pa)	50
JPM ($W/(m^3/h)$)	0,23
Sprawność temperaturowa odzysku ciepła (%)	88
Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / Δt (°C)	1/5,8
Moc wstępnej nag. el. (kW) / Δt (°C)	1/5,8
Napięcie znamionowe (V)	1~230
Maksymalny prąd obciążenia HE (A)	11,6
Przewód zasilający (mm^2)	3×1,5
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym (W)	176
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie znamionowym (W)	67
Poziom mocy akustycznej, L_{WA}, dB(A)	45
Poziom ciśnienia akustycznego, L_{PA}, dB(A) (3 m)	34
Wymiary filtrów B×H×L (mm)	390×287×46
Klasa filtra na nawiewie	ePM1 60 (F7)
Klasa filtra na wywiewie	ePM10 50 (M5)
Wymiary jednostki BxHxL (mm)	875×344×1365
Wymagana przestrzeń do obsługi (mm)	300
Masa (kg)	84










Wydajność
Wykonanie standardowe

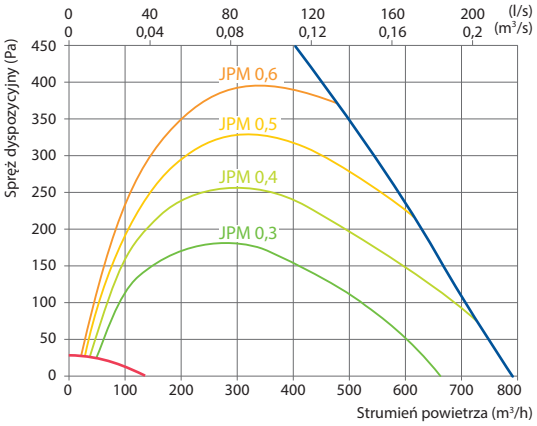

Akcesoria

Przepustnice z siłownikami		AGUJ-M-250+TF230/CM230
Tłumiki akustyczne	ODA/EHA	ASTS-250-600-M
	SUP/ETA	ASTS-250-900-M
Nagrzewnica wodna		DH-250
PPU		PPU-HW-3R-15-0,63-W2
Zawór 2-drogowy/nagrzewnica w.		VVP47.10-0,63+SSF161.05HF
Chłodnica wodna		DCW-0,7-5
Zawór 2-drogowy/chłodnica w.		VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
Czerpnia/wyrzutnia		LD-250
Nagrzewnico-chłodnica wodna		DHCW-250
Chłodnica freonowa		DCF-0,7-5
Agregat chłodzący		MOU-18HFN8a+ KA8142

Dopuszczalne pozycje montażowe




Sprawność temperaturowa


	Zima					Lato		
Temperatura zewnętrzna (°C)	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Temp. za odzyskiem ciepła (°C)	17*	17,7*	18,5*	18,6*	18,6	22,5	23,2	23,9

Dla temperatury wewnętrznej +22 °C, 20 % RH

Wersja prawa (R1)
Widok od strony inspekcyjnej

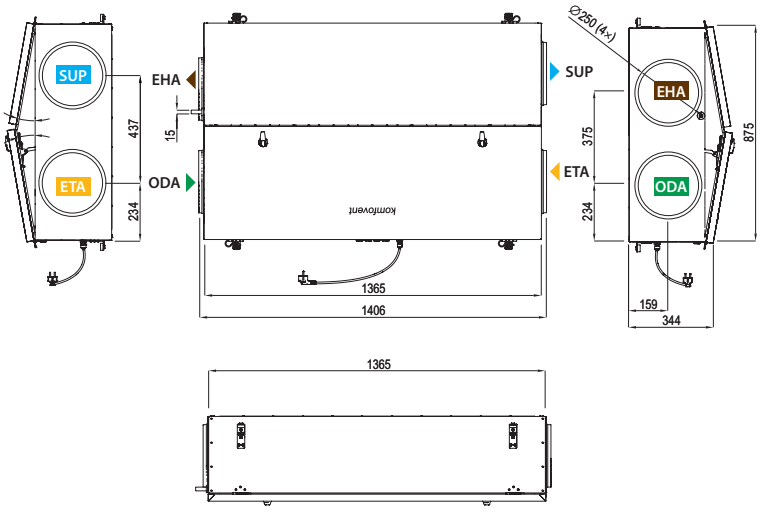

Wersja lewa (L1)

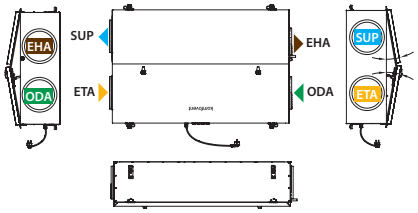

ODA – czerpnia powietrza **SUP** – powietrze nawiewane **ETA** – powietrze wywiewane **EHA** – wyrzutnia powietrza

Aktualne dane techniczne mogą zostać zweryfikowane z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania doborowego, dostępnego na stronie producenta.
W ramach dalszego doskonalenia produktów UAB "Komfovent" zastrzega sobie prawo modyfikowania parametrów roboczych i rozmiarów oferowanych urządzeń wentylacyjnych.