Domekt R 400 H C6M

Maksymalny strumień powietrza (m^3/h)	500
Maksymalny strumień powietrza (l/s)	139
Znamionowy przepływ powietrza (m^3/s)	0,097
Znamionowa różnica ciśnienia (Pa)	50
JPM ($W/(m^3/h)$)	0,28
Sprawność temperaturowa odzysku ciepła (%)	84
Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / Δt (°C)	1/8,4
Napięcie znamionowe (V)	1~230
Maksymalny prąd obciążenia HE (A)	7,3
Przewód zasilający (mm^2)	3×1,5
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym (W)	125
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie znamionowym (W)	52
Poziom mocy akustycznej, L_{WA}, dB(A)	44
Poziom ciśnienia akustycznego, L_{PA}, dB(A) (3 m)	32
Wymiary filtrów B×H×L (mm)	417×210×46
Klasa filtra na nawiewie	ePM1 60 (F7)
Klasa filtra na wywiewie	ePM10 50 (M5)
Wymiary jednostki BxHxL (mm)	515×567×660
Wymagana przestrzeń do obsługi (mm)	650
Masa (kg)	49









Wydajność

Wykonanie standardowe

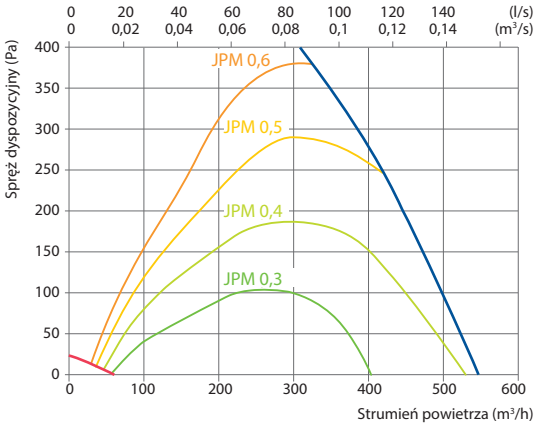

Akcesoria

Przepustnice z siłownikami		AGUJ-M-160+TF230/CM230
Tłumiki akustyczne	ODA/EHA	ASTS-160-600-M
	SUP/ETA	ASTS-160-900-M
Nagrzewnica wodna		DH-160
PPU		PPU-HW-3R-15-0,4-W2
Zawór 2-drogowy/nagrzewnica w.		VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Chłodnica wodna		DCW-0,4-3
Zawór 2-drogowy/chłodnica w.		VVP47.10-1,6+SSF161.05HF
Czerpnia/wyrzutnia		LD-160
Nagrzewnico-chłodnica wodna		DHCW-160
Chłodnica freonowa		DCF-0,4-3
Agregat chłodzący		MOU-12HFN8a+ KA8142

Sprawność temperaturowa

	Zima					Lato		
Temperatura zewnętrzna (°C)	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Temp. za odzyskiem ciepła (°C)	14,9	16,2	17	17,7	18,5	22,5	23,3	24

Dla temperatury wewnętrznej +22 °C, 20 % RH

Wersja prawa (R1)

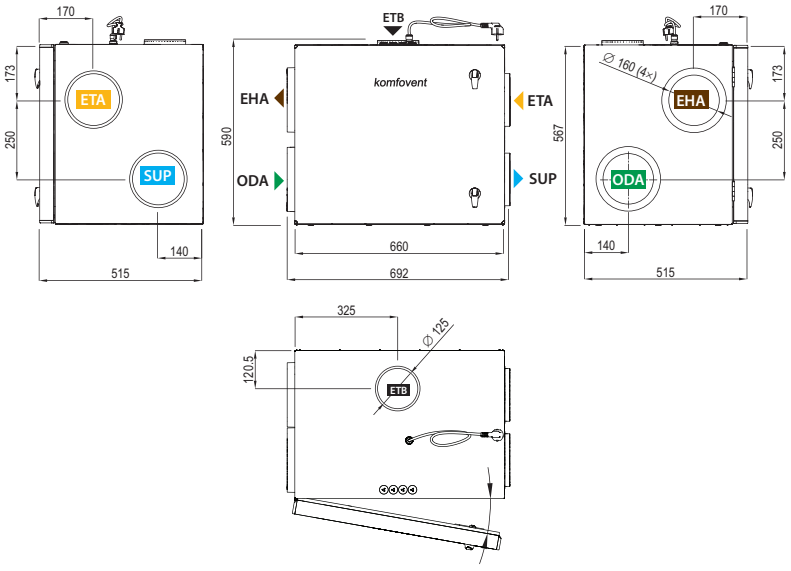

Wersja lewa (L1)

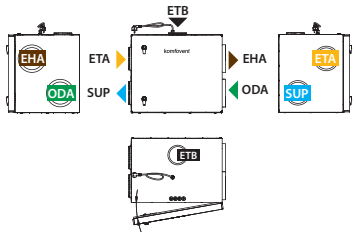

ODA – czerpnia powietrza **SUP** – powietrze nawiewane **ETA** – powietrze wywiewane **EHA** – wyrzutnia powietrza **ETB** – dodatkowy króciec wyciągowy (obejście: wyciąg bez odzysku ciepła)

Aktualne dane techniczne mogą zostać zweryfikowane z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania doborowego, dostępnego na stronie producenta.
W ramach dalszego doskonalenia produktów UAB "Komfovent" zastrzega sobie prawo modyfikowania parametrów roboczych i rozmiarów oferowanych urządzeń wentylacyjnych.

KK-25-05