
Domekt R 350 V C8

Maksymalny strumień powietrza (m^3/h)	346
Maksymalny strumień powietrza (l/s)	96
Znamionowy przepływ powietrza (m^3/s)	0,067
Znamionowa różnica ciśnienia (Pa)	50
JPM ($W/(m^3/h)$)	0,29
Sprawność temperaturowa odzysku ciepła (%)	89
Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / Δt (°C)	0,5/6,0
Napięcie znamionowe (V)	1~230
Maksymalny prąd obciążenia HE (A)	5,3
Przewód zasilający (mm^2)	3×1,5
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym (W)	103
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie znamionowym (W)	38
Poziom mocy akustycznej, L_{WA}, dB(A)	36
Poziom ciśnienia akustycznego, L_{PA}, dB(A) (3 m)	26
Wymiary filtrów B×H×L (mm)	428×204×46
Klasa filtra na nawiewie	ePM1 60 (F7)
Klasa filtra na wywiewie	ePM10 50 (M5)
Wymiary jednostki BxHxL (mm)	495×512×598
Wymagana przestrzeń do obsługi (mm)	600
Masa (kg)	45










Wydajność
Wykonanie standardowe

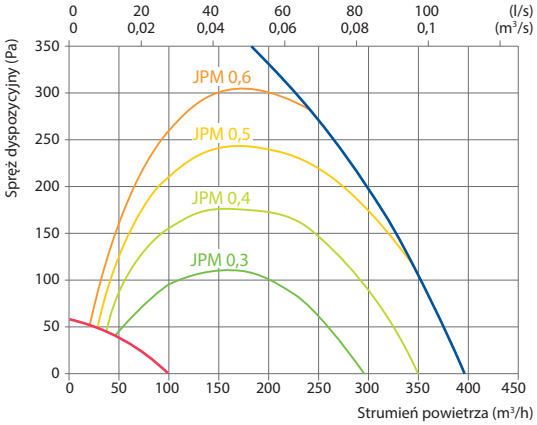

Sprawność temperaturowa


	Zima					Lato		
Temperatura zewnętrzna (°C)	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Temp. za odzyskiem ciepła (°C)	17,1	18	18,5	19,1	19,6	22,3	22,9	23,4

Dla temperatury wewnętrznej +22 °C, 20 % RH


Akcesoria

Przepustnice z siłownikami		AGUJ-M-160+TF230/CM230
Tłumiki akustyczne	ODA/ETA	ASTS-160-600-M
	SUP/EHA	ASTS-160-900-M
Nagrzewnica wodna		DH-160
PPU		PPU-HW-3R-15-0,4-W2
Zawór 2-drogowy/nagrzewnica w.		VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Chłodnica wodna		DCW-0,4-3
Zawór 2-drogowy/chłodnica w.		VVP47.10-1,6+SSF161.05HF
Czerpnia/wyrzutnia		LD-160
Płyta szybkiego montażu		MP-R350V
Nagrzewnico-chłodnica wodna		DHCW-160
Chłodnica freonowa		DCF-0,4-3
Agregat chłodzący		MOU-12HFN8a+ KA8142

Wersja prawa (R1)

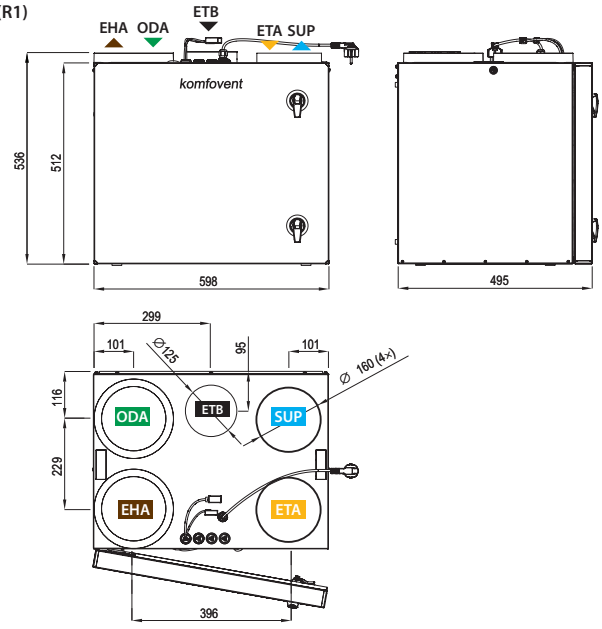

Wersja lewa (L1)



ODA – czerpnia powietrza **SUP** – powietrze nawiewane **ETA** – powietrze wywiewane **EHA** – wyrzutnia powietrza **ETB** – dodatkowy króciec wyciągowy (obejście: wyciąg bez odzysku ciepła)

Aktualne dane techniczne mogą zostać zweryfikowane z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania doborowego, dostępnego na stronie producenta.
W ramach dalszego doskonalenia produktów UAB "Komfovent" zastrzega sobie prawo modyfikowania parametrów roboczych i rozmiarów oferowanych urządzeń wentylacyjnych.

KK-26-07